


OSTAJAN OPAS MAALÄMPÖ

KODIKAS
lämpö

DESIGNTALO

Oma koti muuttovalmis

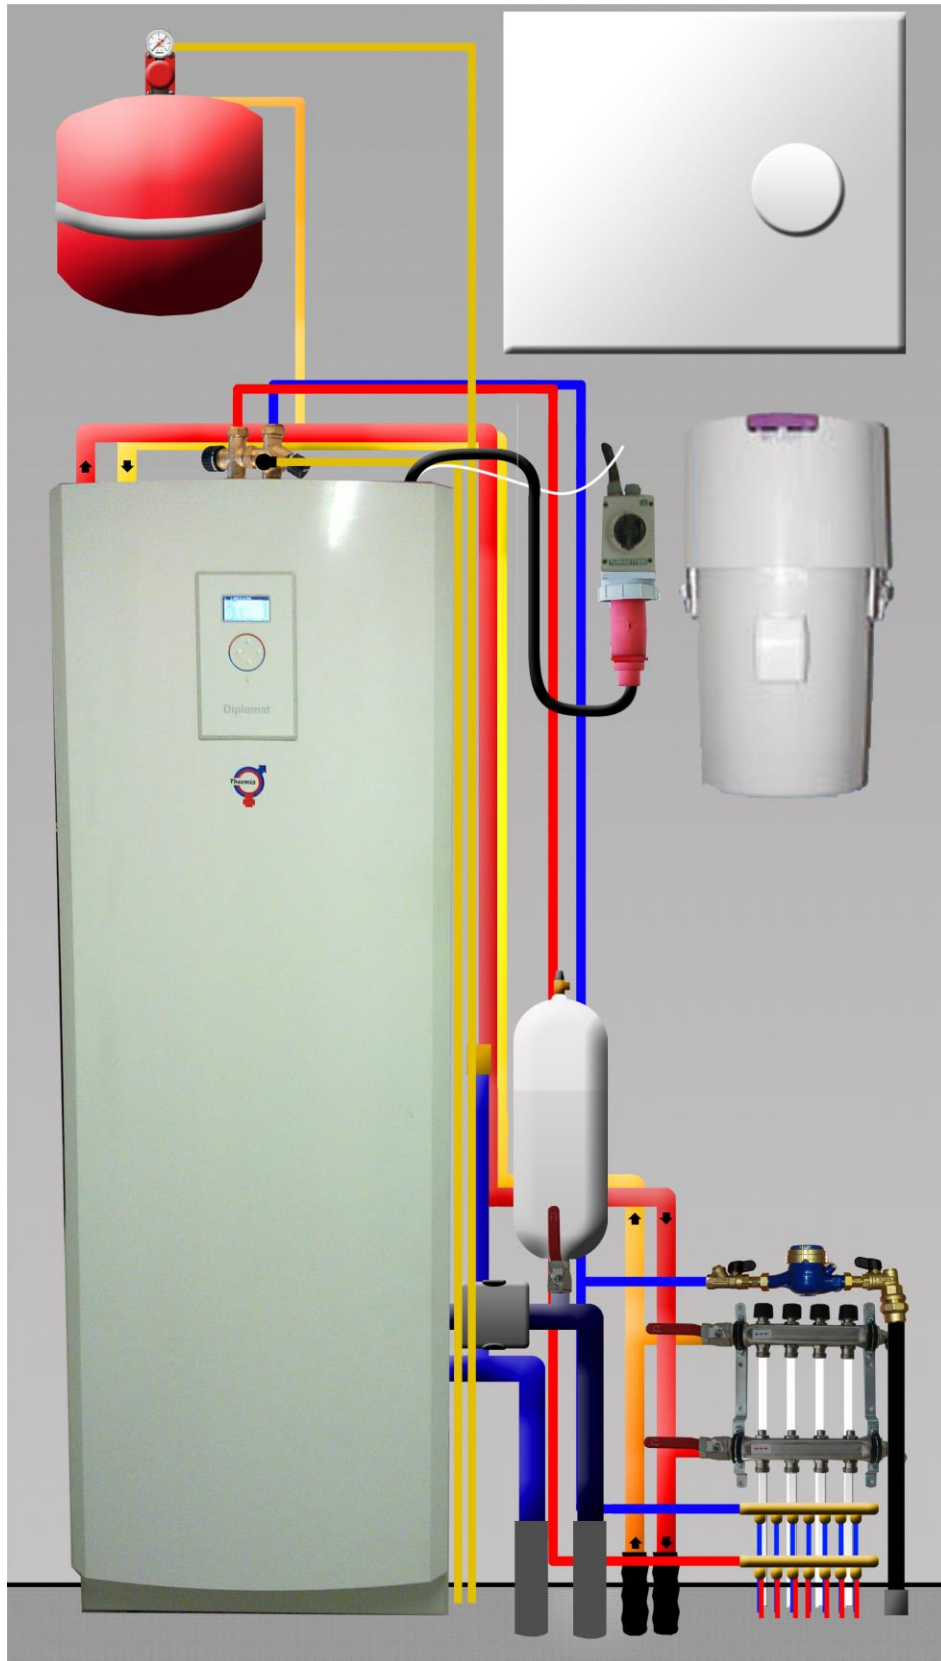


JÄRJESTELMÄN TILANTARVE, PERUSTAPAUS

Pumpun koko

- Leveys 600 mm
- Syvyys 700 mm
- Korkeus 1850 mm

Asennukseen varattava tilantarve

- Korkeus 2500 mm
- 400 mm lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle puolelle.
- **Erillisvaraajalla varustetun järjestelmän tilantarve muuttuu. Muutoksesta sovittava Kodikaslämpö Oy:n kanssa erikseen.**

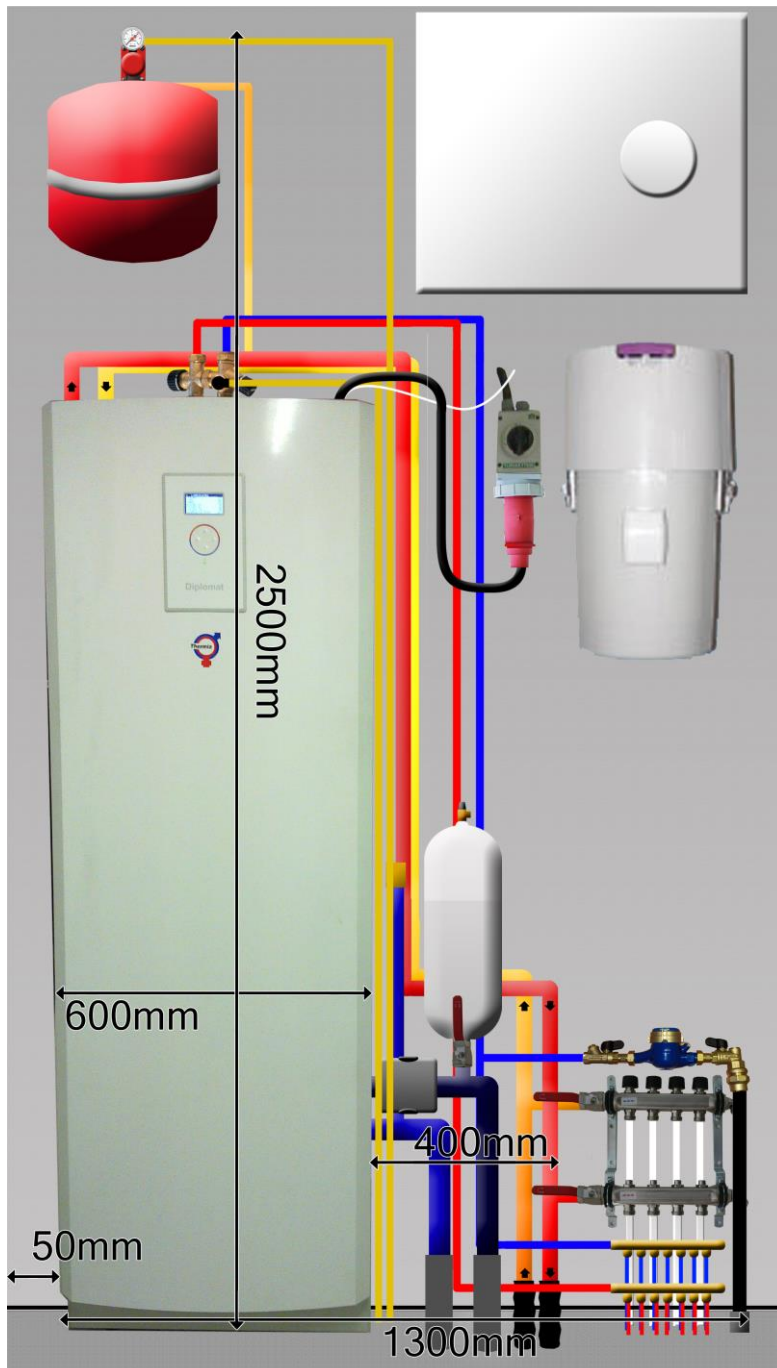


KERUULIUOSPIIRIN SOKKELIN ALITUS, ASIAKAS HUOLEHTII MAARAKENNUKSEN YHTEYDESSÄ

- Keruuliuospiirin sokkelin alitusputket asentaa tilaaja. Keruuputki (PEM 40) asennetaan 80mm suoja-putken sisään. PEM 40 putken päälle asennetaan 9mm armaflex eristys. Eristyksen tulee ylittää routaeristyksen ulkoreunaan saakka. Alitus tulee tehdä loivilla kaaroksilla sekä pienellä laskulla porakaivoa kohti.
- **Suoja-putkena ei saa käyttää salaoja-putkea.**

Asennuksessa huomioitavaa:

- Rakennuksen sisäpuolella suoja-putken päät nostetaan lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle puolelle.
- Tilaajan on merkittävä porakaivon paikka tontille.

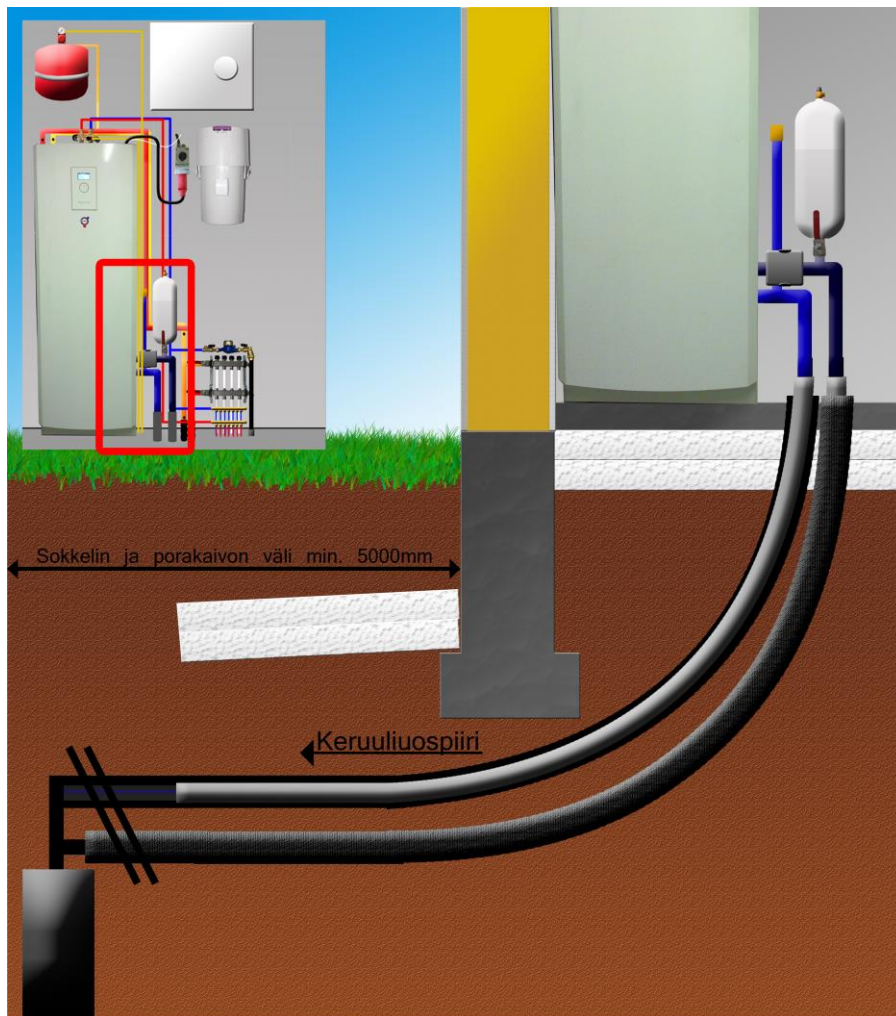

HUOMIOITHAN ETTÄ ENNEN LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄN TOIMITUSTA TÄSSÄ OPPAASSA OLEVAT ASIAT OVAT SUORITETTUINA. HUOMIOITHAN MYÖS, ETTÄ TURHASTA KÄYNNISTÄ LASKUTAMME ALLA OLEVAN HINNASTON MUKAISESTI JOS TYÖMAA EI OLE ASENNUSKUNNOSSA SOVITTUUN AIKAAN.

TUNTIVELOITUS 55 € / TUNTI + KILOMETRIKORVAUS